


x01 - y02  
670x297mm

# ROZWIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

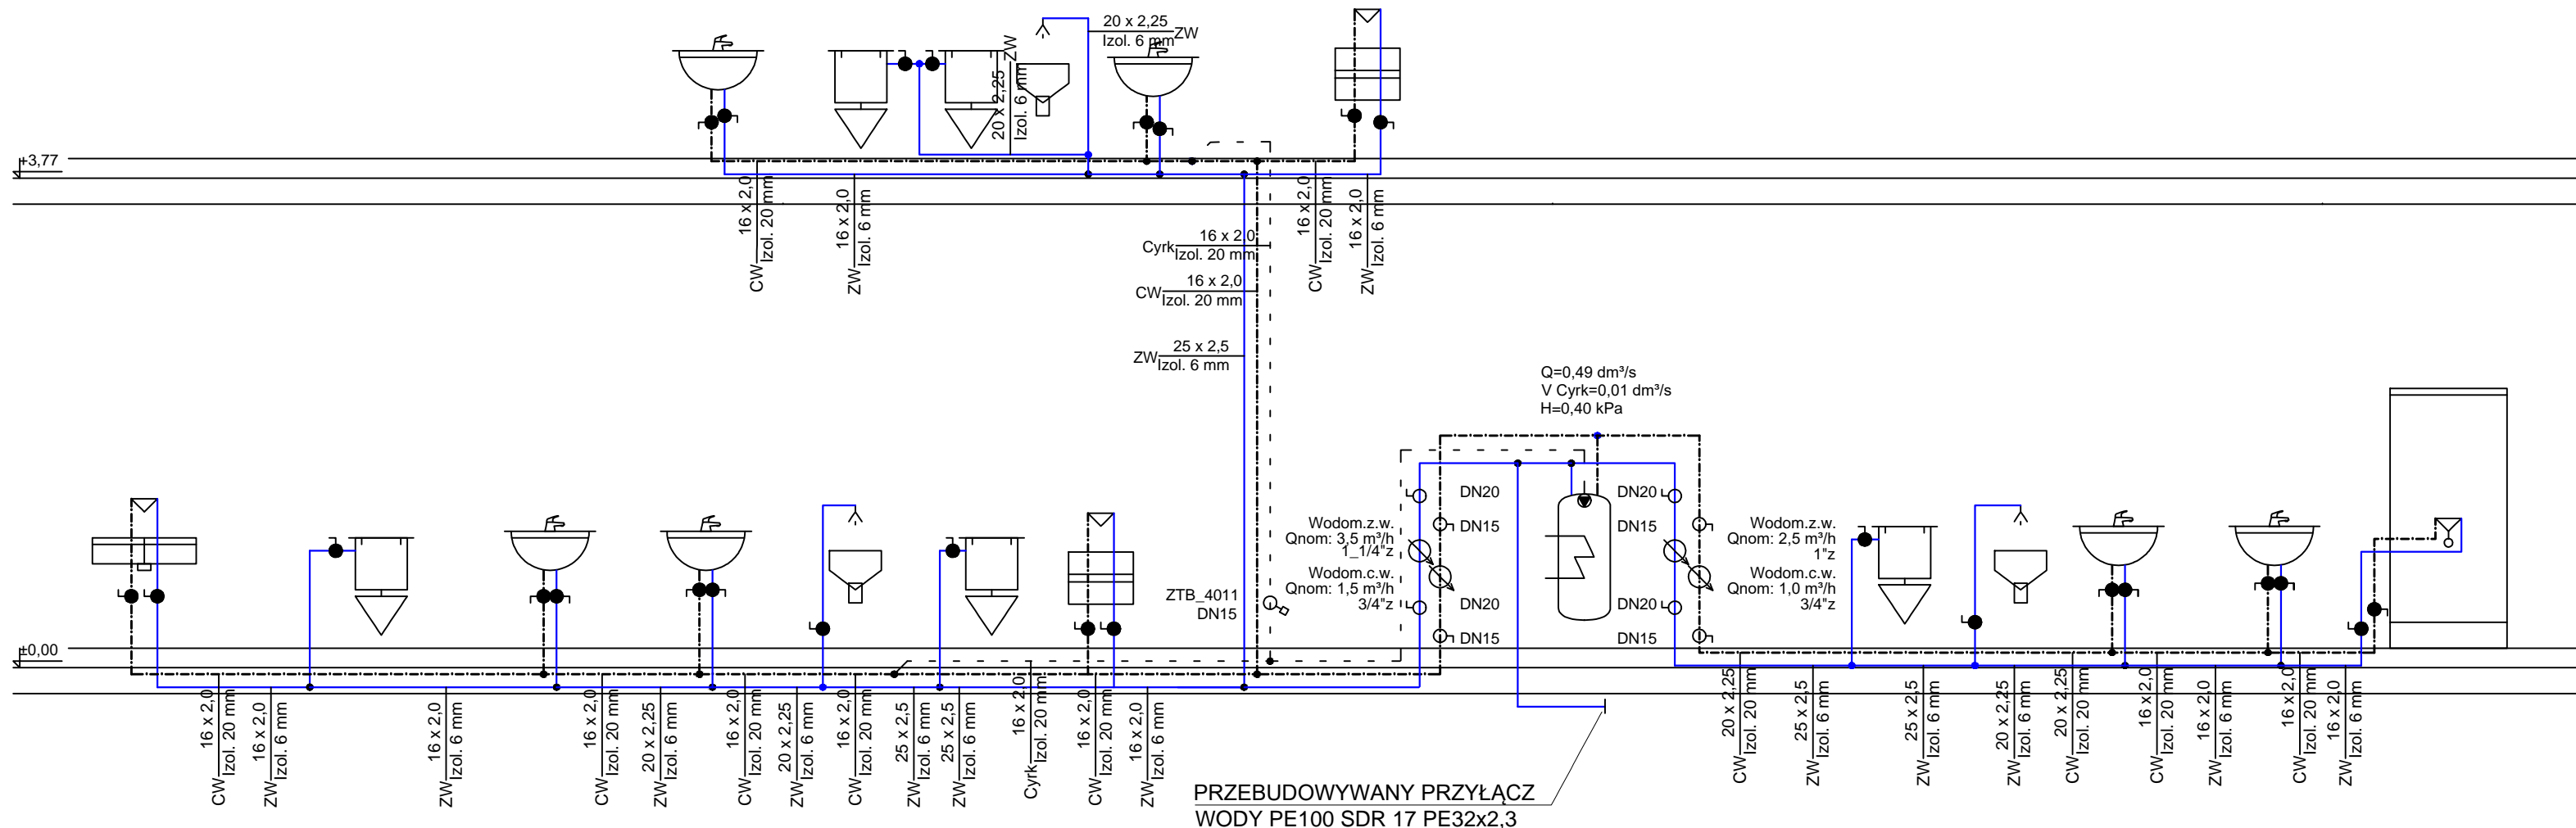

## LEGENDA

- 02 +20 °C  
Pwym: 2413 W

Numer pomieszczenia

02 +20 °C  
Pwym: 2413 W

Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu

02 +20 °C  
Pwym: 2413 W

Moc obliczeniowa

-----

Projektowana instalacja ciepłej wody

-----

Projektowana instalacja zimnej wody

-----

Wymiary rury (średnica x grubość ścianki)

16 x 2,0  
Izol. 6 mm

Typ rury

16 x 2,0  
Izol. 6 mm

Wymiary izolacji

Q=0,49 dm³/s  
V Cyrk=0,01 dm³/s  
H=0,40 kPa

Wydajność ciepłej wody (zasobnik)

Q=0,49 dm³/s  
V Cyrk=0,01 dm³/s  
H=0,40 kPa

Wydajność cyrkulacji (pompa cyrkulacyjna)

Q=0,49 dm³/s  
V Cyrk=0,01 dm³/s  
H=0,40 kPa

Ciśnienie dyspozycyjne pompy cyrkulacyjnej

Projektowany zasobnik ciepłej wody  
zasilany z instalacji co

Muszla ustępowa wisząca

Pisuar z syfonem

Umywalka pojedyncza

Zlewozmywak dwukomorowy

Zlew jednokomorowy

Kabina natryskowa z brodzikiem płytkim
- # ROZWIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- FORM** ARCHITEKCI  
FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Piatowski s.c.  
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4 I; 884 941 222; 601 944 982 M  
biuro@formarchitekci.pl

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 1019/1, 1019/2, I CZĘŚCI DZIAŁKI 1020 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GROBLE, GM. JEZOWE

ADRES: GROBLE 33, 37-430 JEZOWE

DZIAŁKI: 1019/1, 1019/2, PÓŁNOCNO-WSCHODNIA CZĘŚĆ DZIAŁKI 1020

INWESTOR: GMINA JEZOWE  
JEZOWE 136A  
JEZOWE 37-430
- |               |                           |                  |         |
|---------------|---------------------------|------------------|---------|
| FUNKCJA:      | TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:   | NR UPRAWNIENI:   | PODPIS: |
| PROJEKTANT:   | MGR INŻ. JERZY GRAD       | PDK/0154/OWG5/11 |         |
| SPRAWDZAJĄCY: | MGR INŻ. DANIEL KRZYSZTOŃ | PDK/15/0104/09   |         |
- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| FAZA:                             | NR PROJEKTU: |
| PROJEKT BUDOWLANY                 | 066          |
| BRANŻA:                           | DATA:        |
| SANITARNA                         | 04.2018      |
| TYTUŁ RYSUNKU:                    | SKALA:       |
| ROZWIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ |              |
- NIŻEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. NIE NALEŻY SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU! PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  
AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAĆ POINFORMOWANY O WSZELKICH ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCIACH.  
NIŻEJSZY RYSUNEK OCHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM I POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI FORMARCHITEKCI. DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘCANIE ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE!
- |               |       |         |         |             |          |
|---------------|-------|---------|---------|-------------|----------|
| NR PROJEKTU:  | FAZA: | ZAKRES: | BRANŻA: | NR RYSUNKU: | REWIZJA: |
| 066           | PB    | AB      | S       | 09          | 00       |
| R E W I Z J E |       |         |         |             |          |
- | NR | OPIS | DATA |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
-