


SCHEMAT WĘZŁA CIEPLNEGO

- TWH Czujnik temperatury
- ⊗ SA Zawór odcinający z regulatorem
- ▲ PK Pompa obiegowa kotła grzewczego
- ▲ PZ Pompa cyrkulacyjna
- ▲ PH Pompa obiegu grzewczego
- ▲ PS Pompa ładująca zasobnika
- ⊗ SH Zawór trójdrogowy
- ⊗ FA Czujnik pogodowy (zewnętrzny)
- FW Czujnik temperatury wody w zasobniku
- FV Czujnik temperatury
- FK Czujnik temperatury wody zasilającej

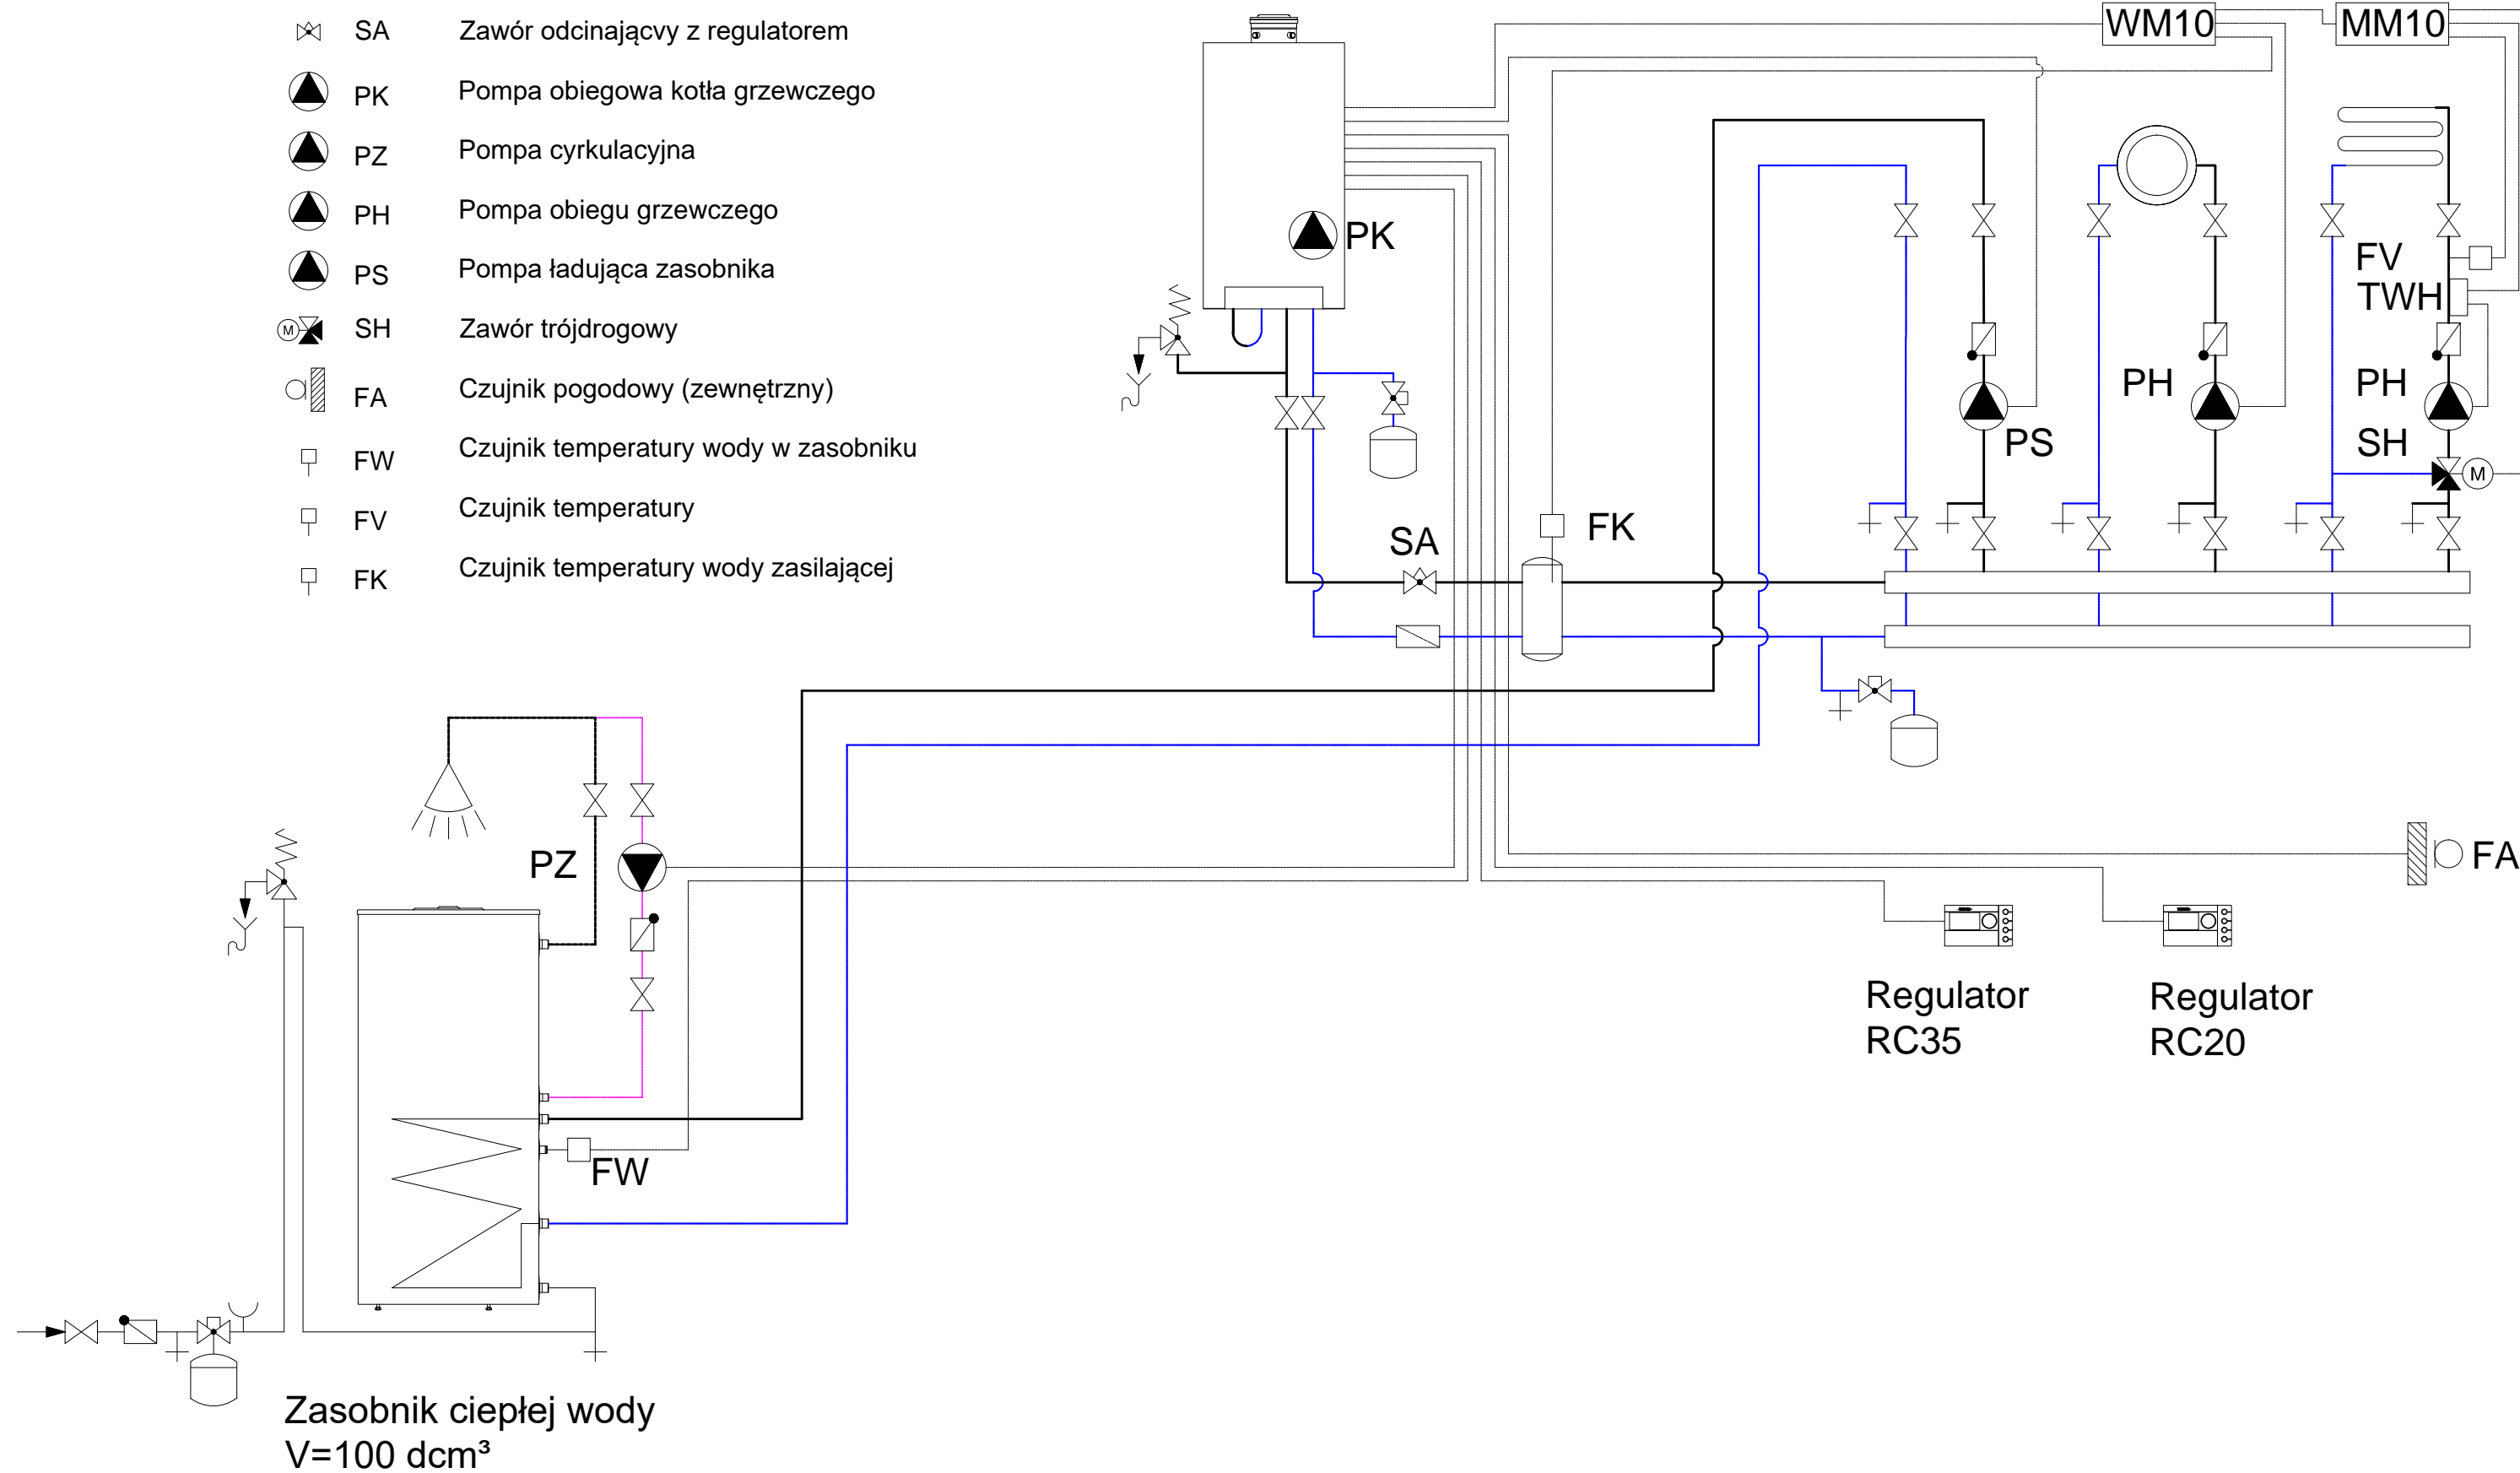

FORM ARCHITEKCI
FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Płatowski s.c.
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4 T: 884 941 222; 601 944 982 M
biuro@formarchitekci.pl

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ NA DZIAŁKACH NR EWD. 1019/1, 1019/2, I CZĘŚCI DZIAŁKI 1020 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GROBLE, GM. JEŻOWE

ADRES: GROBLE 33, 37-430 JEŻOWE
DZIAŁKI: 1019/1, 1019/2, POŁNOGNO-WSCHODNIA CZĘŚĆ DZIAŁKI 1020
INWESTOR: GMINA JEŻOWE
JEŻOWE 136A
JEŻOWE 37-430

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. JERZY GRAD	PKK/0154/OWOS/11	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. DANIEL KRZYSZTOŃ	PKK/IS/0104/09	

FAZA:	NR PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY	066
BRANŻA:	DATA:
SANITARNA	04.2018
TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:
SCHEMAT WĘZŁA CIEPLNEGO	

NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. NIE NALEŻY SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU! PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAĆ POINFORMOWANY O WSZELKICH ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCIACH.
NINIEJSZY RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM I POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI FORMARCHITEKCI. POKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRÓCEN I ROZPOWSZECZNIENIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE!

NR PROJEKTU:	FAZA:	ZAKRES:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	REWIZJA:
066	PB	AB	S	11	00

REWIZJE

NR	OPIS	DATA

