




Aksonometria wewnętrznej instalacji gazu

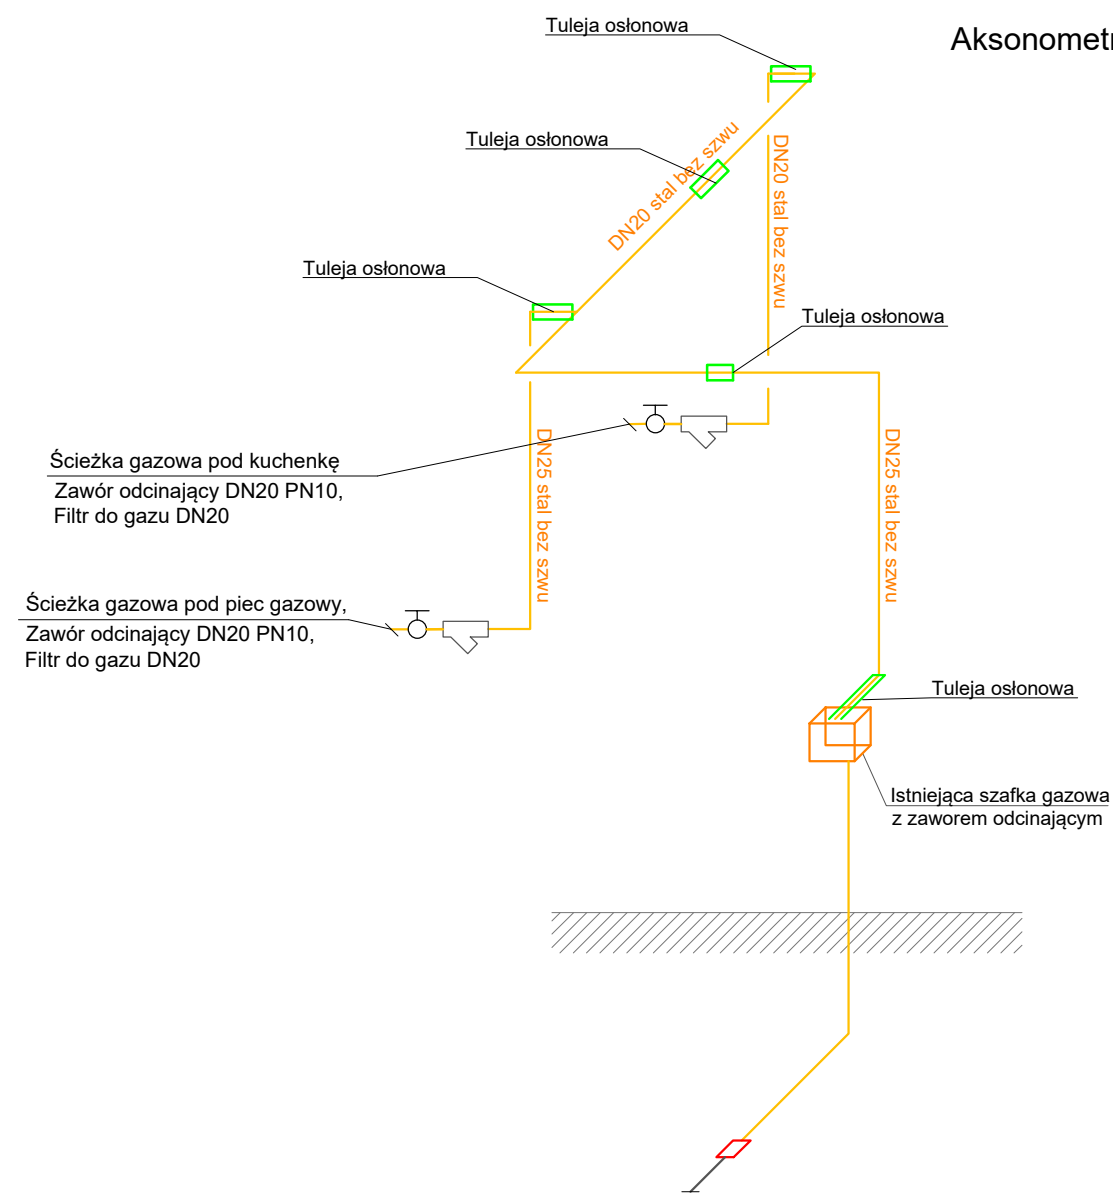

- LEGENDA:
- Proj. wewnętrzna instalacja gazu- rura czarna stalowa bez szwu
 - Istniejący przyłącz gazu

UWAGA:

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane instalacji gazowej prowadzić w tulei ochronnej szczelnej. Sprawdzić drożność kratek wentylacji grawitacyjnej. Każde pomieszczenie powinno posiadać czynną wentylację grawitacyjną.

mgr inż. TOMASZ KRAWIEC				
ul. Okulickiego 46A/29 37-450 Stalowa Wola			Tel. +48 606-112-775	
Nazwa i adres obiektu BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Działki: 536 Zalesie, gmina Jeżowe		Branża Sanitarna	Skala 1:50	
Inwestor: URZĄD GMINY JEŻOWE Jeżowe 136a, 37-430 Jeżowe		Nazwa rysunku: Aksonometria wewnętrznej instalacji gazu		
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Stadium: P. W.
Projektował	mgr inż. Tomasz KRAWIEC	PDK/0219/PWOS/16		Nr rys. 3
Sprawdził	mgr inż. Anna KUPIEC	PDK/0220/PWOS/16		Data: 04.2018r