


Szafa oświetleniowa SO  
w II klasie ochronności

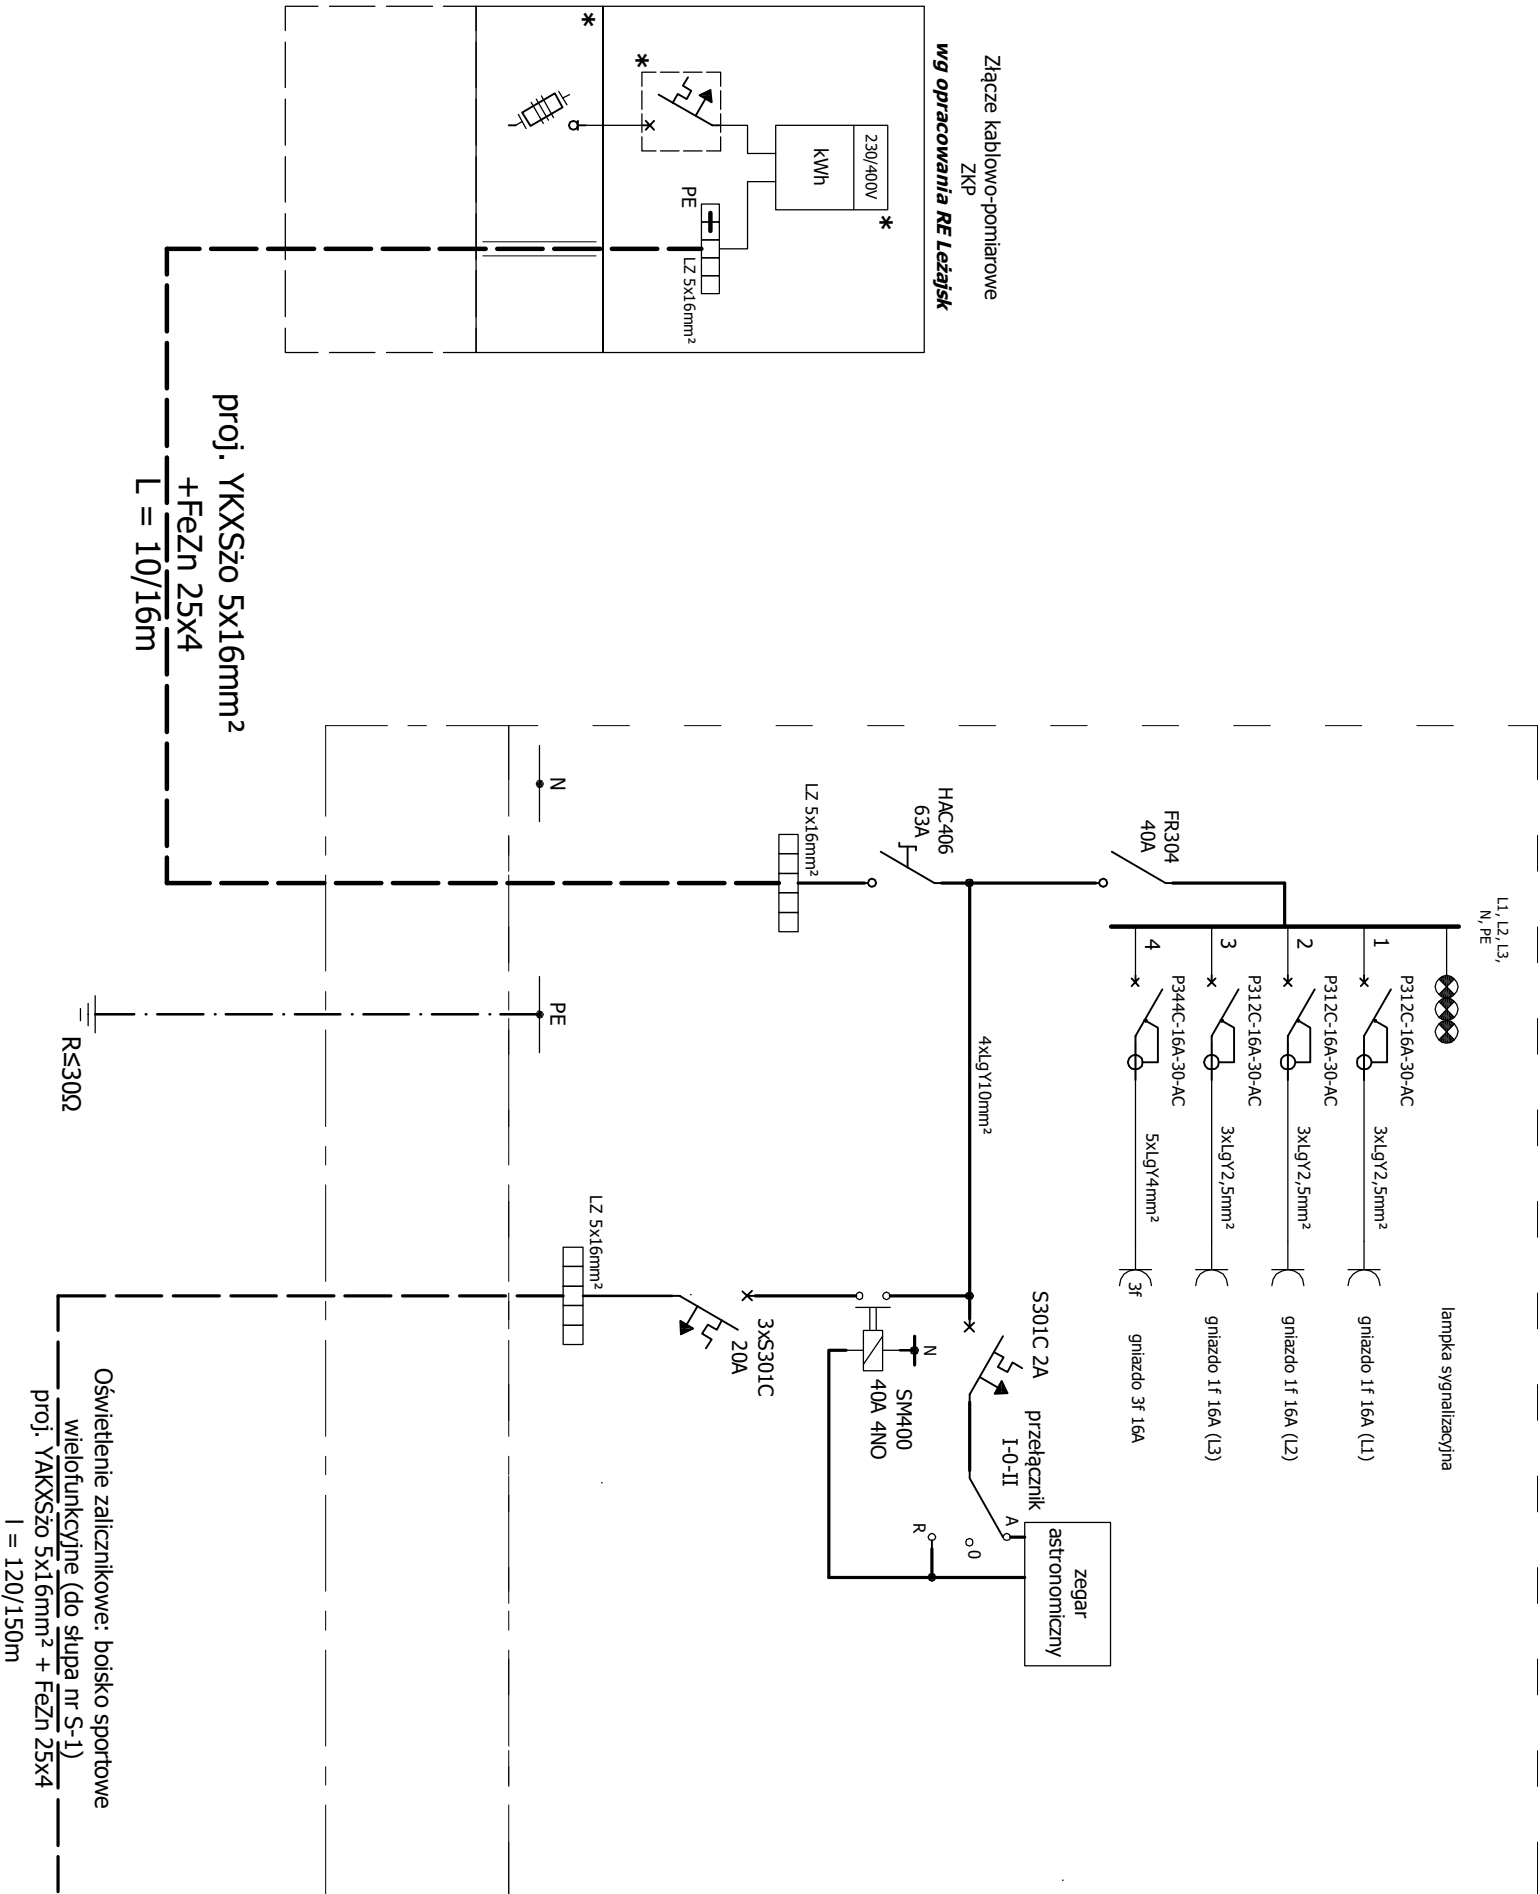

Układ sieci: **TN-S**

- Uwagi:
1. Zegar sterujący astronomiczny jednokanałowy.
  2. Szafę osznurować przewodami zgodnie z opisem, kolorystyka przewodów zgodnie z normą.
  3. Punkt PE w szafie należy uziemić  $R \leq 30\Omega$ .

Inwestycja: <b>Boisko sportowe wielofunkcyjne</b>		Inwestor: <b>Gmina Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A</b>	
Źródło inwestycji: <b>Cholewińska Góra, dz. nr 981</b>		Data: <b>Grudzień 2016</b>	
Nazwa rysunku: <b>Schemat ideowy szafy oświetleniowej SO</b>		nr rysunku: <b>-</b>	
projektant: <b>mgr inż. Dawid Wór</b>	uprawnienia: <b>PDK/0079/PWOE/12</b>	podpis: <b>E2</b>	
sprawdził: <b>mgr inż. Marek Wątras</b>	uprawnienia: <b>PDK/0240/POOE/12</b>	podpis:	