

x01 - y02
420x297mm

ELEWACJE

E 01

RZUT PARTERU SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
PARTER	
SALA	83,10 m ²
KUCHNIA	15,09 m ²
ZAPLECZE KUCHNI	6,32 m ²
MAGAZYN	4,33 m ²
SANITARIATY SALA	10,71 m ²
KOTŁOWNIA	8,43 m ²
SANITARIATY BAR	10,71 m ²
ZAPLECZE BAR	10,33 m ²
BAR	59,05 m ²
PRZEDSIONEK	12,52 m ²
SUMA	220,59 m ²



FORM ARCHITEKCI
FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Płatowski s.c.
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4 T: 884 941 222; 601 944 982 M
biuro@formarchitekci.pl

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLIĆE
WIEJSKĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 228 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SÓJKOWA, GMINA
JEŻOWE

ADRES: SÓJKOWA 57, 37-430 JEŻOWE
DZIAŁKI: 228

INWESTOR: GMINA JEŻOWE
JEŻOWE 136A
JEŻOWE 37-430

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
GŁÓWNY PROJEKTANT:	MGR INŻ. GRZEGORZ OSIOR	LUB/0129/ POOE/04	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ANDRZEJ MAMCZUR	E-53/91	
	--	--	
	--	--	


FAZA:	NR PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY	065
BRANŻA:	DATA:
ELEKTRYCZNA	12.2017
TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:
RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA	1:100

NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. NIE NALEŻY SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU! PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAĆ POINFORMOWANY O WSZELICH ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCIACH.
NINIEJSZY RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM I POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI FORMARCHITEKCI. OKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘSLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE!

NR PROJEKTU:	FAZA:	ZAKRES:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	REWIZJA:
065	PB	AB	E	01	00
R E W I Z J E					

NR	OPIS	DATA

0 cm 50 100 150 200 250 300 350 400 450

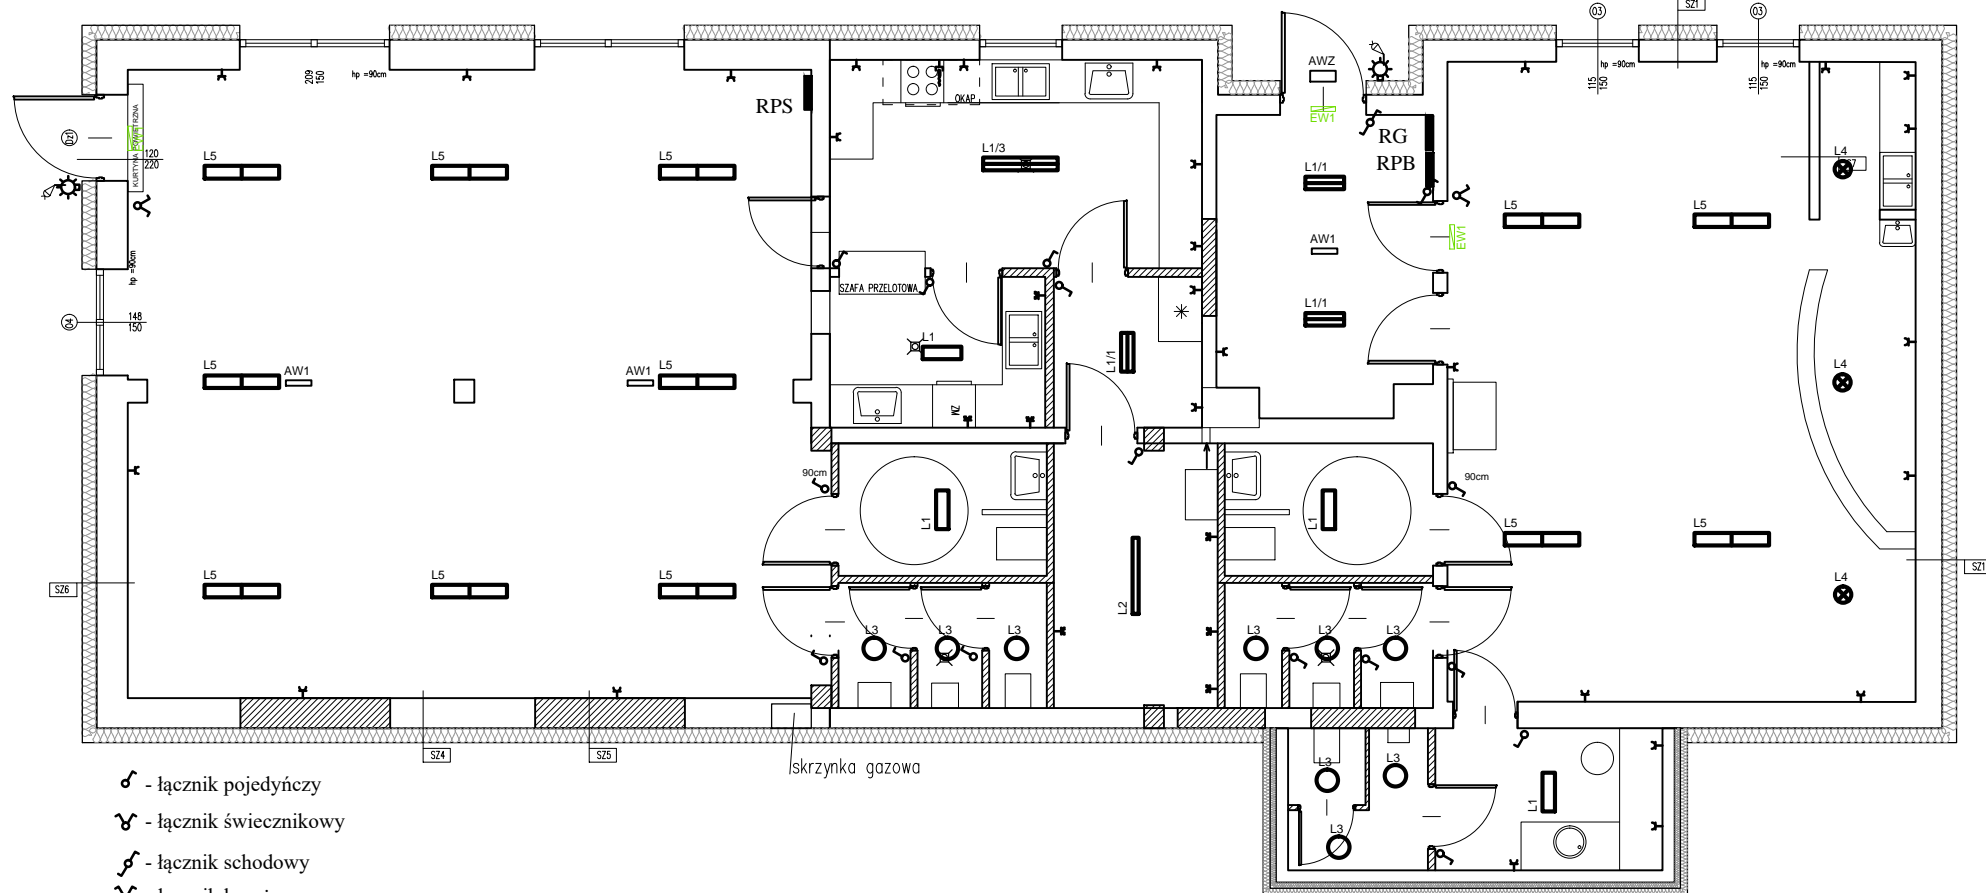

- ⌚ - łącznik pojedynczy
- ⌚ - łącznik świecznikowy
- ⌚ - łącznik schodowy
- ⌚ - łącznik krzyżowy
- ⌚ - oprawa zewnętrzna LED 15W
- ⌚ - czujnik ruchu z wyłącznikiem zmierzchowym

- ⌚ - gniazdo RJ 45 kat. 5e. p/t
- ⌚ - gniazdo wtykowe 230V p/t podwójne
- ⌚ - gniazdo wtykowe 230 V IP 44 p/t
- ⌚ - wypust 3F do zasilania kuchenki elektrycznej zakończyć puszką p/t na wys 0,4m

- TE - tablica TE
- RG - rozdzielnia główna
- RPB - rozdzielnia pomiarowo-bezpiecznikowa bar
- RPS - rozdzielnia pomiarowo-bezpiecznikowa świetlica

- L1 - Oprawa oświetleniowa LED 4300lm 40W IP44,
- L1/1 - Oprawa oświetleniowa LED 3200lm 30W IP44,
- L1/3 - Oprawa oświetleniowa LED 6000lm 50W IP44,
- L2 - Oprawa oświetleniowa LED 4000lm 27W IP66,
- L3 - Oprawa oświetleniowa LED 1400lm 15W IP44,
- L4 - Oprawa oświetleniowa LED 2000lm 25W IP20,
- L5 - Oprawa oświetleniowa LED 4700lm 40W IP20,

- AW1 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego VUN-S 1x1 TA 1 VWD,
- AWZ - Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna 4W IP65
- EW1 - Oprawa oświetlenia kierunkowego OP1-S 1,2 TA 1,