


Szafa oświetleniowa SO
w II klasie ochronności

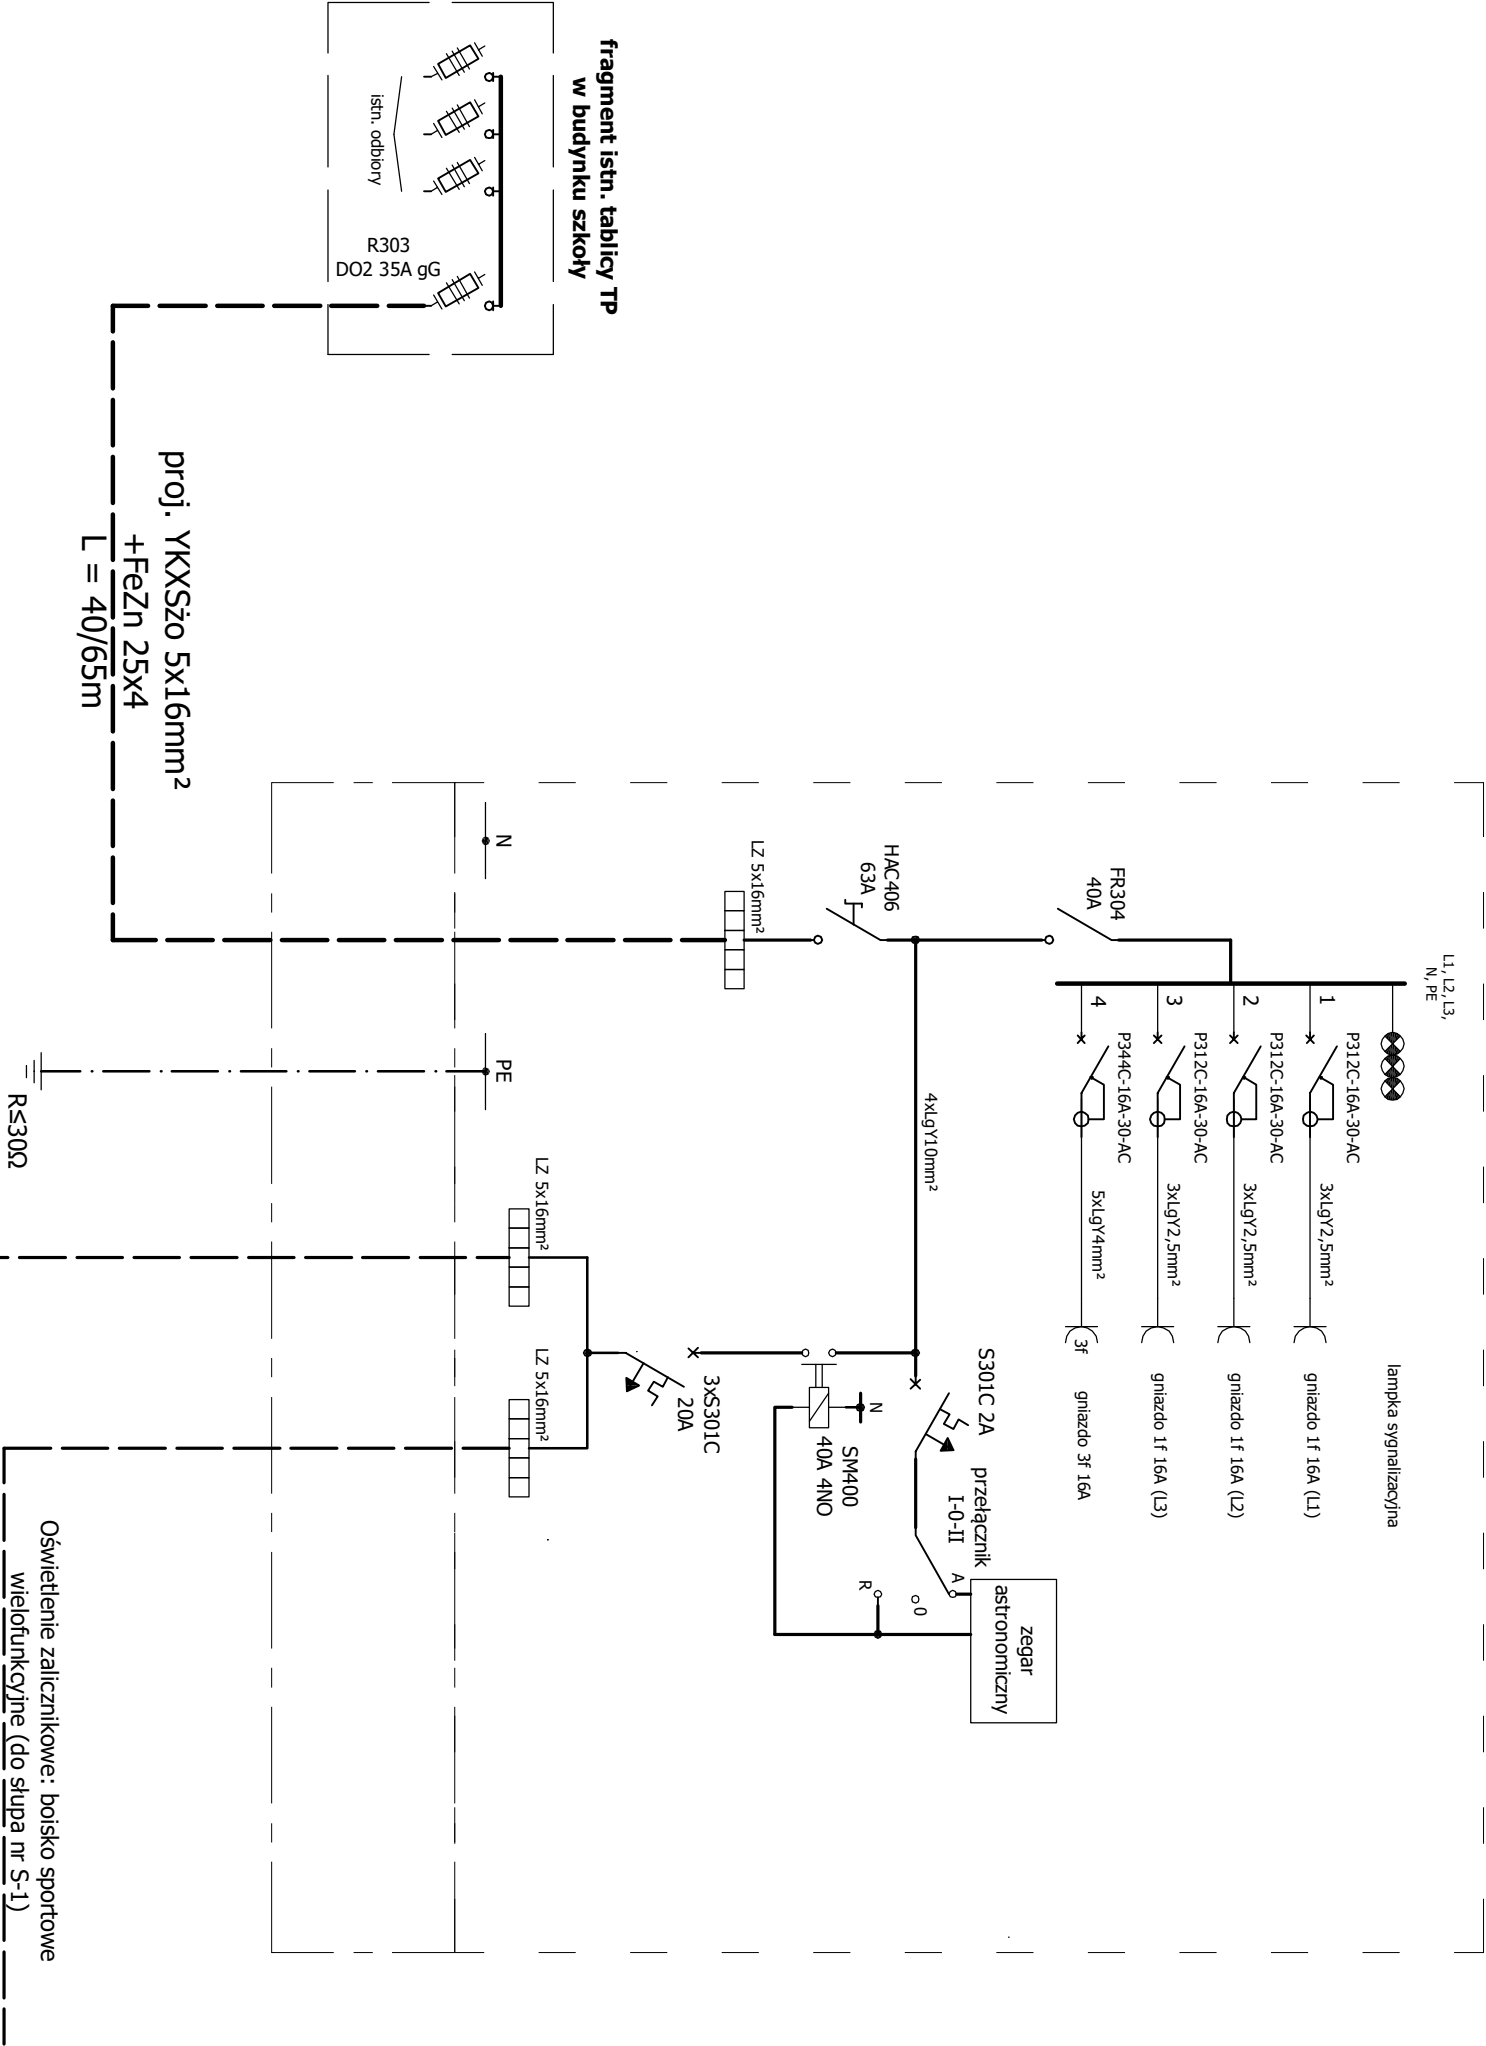

Układ sieci: **TN-S**

- Uwagi:
1. Zegar sterujący astronomiczny jednokanałowy.
 2. Szafę osznurować przewodami zgodnie z opisem, kolorystyka przewodów zgodnie z normą.
 3. Punkt PE w szafie należy uzemić R ≤30Ω.

Inwestycja: Boisko sportowe wielofunkcyjne		Inwestor: Gmina Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A	
Źródło inwestycji: Stary Natr, dz. nr 58/1, 61/2, 63/2, 66/2		data: Marzec 2017	
nazwa rysunku: Schemat ideowy szafy oświetleniowej SO		nr rysunku: -	
projektant: mgr inż. Dawid Wór		uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12	
sprawdził:		podpis:	
		podpis: E2	