


PROFILE
PODŁUŻNE

skala 1:100/100



Uwaga:


- Zastosować rury osłonowe na gazociągach
- Centryczne położenie rury przewodowej w rurze osłonowej zapewnić poprzez zastosowanie elementów dystansowych np. płozy Integra montowanych na rurze przewodowej w odległości max. co 1,5m oraz montując w odległości 0,15m od początku i końca podwójny rząd płoz zgodnie z wytycznymi producenta.

Nad gazociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjną oraz taśmę ostrzegawczą.

Oznakowanie gazociągu wykonać zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1001:2011 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne. ST-IGG-1002:2011 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania. ST-IGG-1003:2011 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania. ST-IGG-1004:2011 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Uwaga:

- Montaż rur osłonowych wykonać zgodnie z wymogami PSG Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Jasie



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

1-2
165.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	176.96	176.95	177.01	176.81	176.86	176.94	176.92
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU	175.76			175.74		175.73	175.72
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU	1.20						1.20
SPADKI, DŁUGOŚCI		3%					13.47m
ŚREDNICA, MATERIAŁ							
ODLEGŁOŚCI	0.00		6.55	13.47	10.86		13.47

g100 (DN100) L=13,5 m

droga gminna Jeżowe-Centrum

Proj. rura osłonowa, dwudzielna stalowa DN150
Ø150, L=12.5m
Rura osłonowa dwudzielna zgodnie z warunkami PSG
znak: PSG6 VIII/Z11/18W/371101/15-113/15


Proj. droga asfalt. szer.=6.2m

Proj. chodnik bet. szer.=2.4m

Skrzyżowanie z proj. kd PVC 250, Rz.d.=175.32

NAZWA ZADANIA: Budowa dróg gminnych publicznych "Jeżowe-Centrum I, II" w miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe			
NAZWA INWESTORA: Gmina Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A			
WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: SP-GEO Biuro Usług Inżynierskich SP-GEO Paulina Pawlak ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kańczuga			
ETAP	PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ OPRACOWANIA	ZABEZPIECZENIA ODCINKA SIECI GAZOWEJ		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFILE PODŁUŻNE		
LOKALIZACJA	JEŻOWE - CENTRUM		
PROJEKTANT	BRANŻA	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. Bogdan Jucha	sanitarna	UAN/III/7342/113/98	
SPRAWDZAJĄCY	sanitarna	PDK/0174/PWOS/05	
mgr inż. Krzysztof Nicpoń			
DATA	07.2018r.	SKALA	RYS. NR:
EDYCJA	I	1:100/100	2

RURA OCHRONNA NA GAZOCIĄGU POD DROGĄ




Uwaga:

1. Zastosować rury osłonowe na gazociągach z PE klasy PE100 SDR 17,6
2. Rury osłonowych należy zabezpieczyć manszetami.
3. Gazociągi poza drogami pod projektowanymi wjazdami zabezpieczyć w porozumieniu z zarządcą sieci również rurami osłonowymi z PE klasy PE100 SDR 17,6

NAZWA ZADANIA: Budowa dróg gminnych publicznych "Jeżowe-Centrum I, II" w miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe			
NAZWA INWESTORA: Gmina Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A			
WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: SP-GEO		Biuro Usług Inżynierskich SP-GEO Paulina Pawlak ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kańczuga	
ETAP PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT ZABEZPIECZENIA ODCINKA SIECI GAZOWEJ			
TYTUŁ RYSUNKU RURA OCHRONNA NA GAZOCIĄGU POD DROGĄ			
LOKALIZACJA JEŻOWE - CENTRUM			
NAZWISKO I IMIĘ	BRANŻA	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Bogdan Jucha	sanitarna	UAN/III/7342/113/98	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Krzysztof Nicpoń	sanitarna	PDK/0174/PWOS/05	
DATA 07.2018r.	SKALA I	RYS. NR. 3	

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA GAZOCIĄGU W WYKOPIE I LOKALIZACJI TAŚM W JEZDNI

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA GAZOCIĄGU W WYKOPIE W JEZDNI

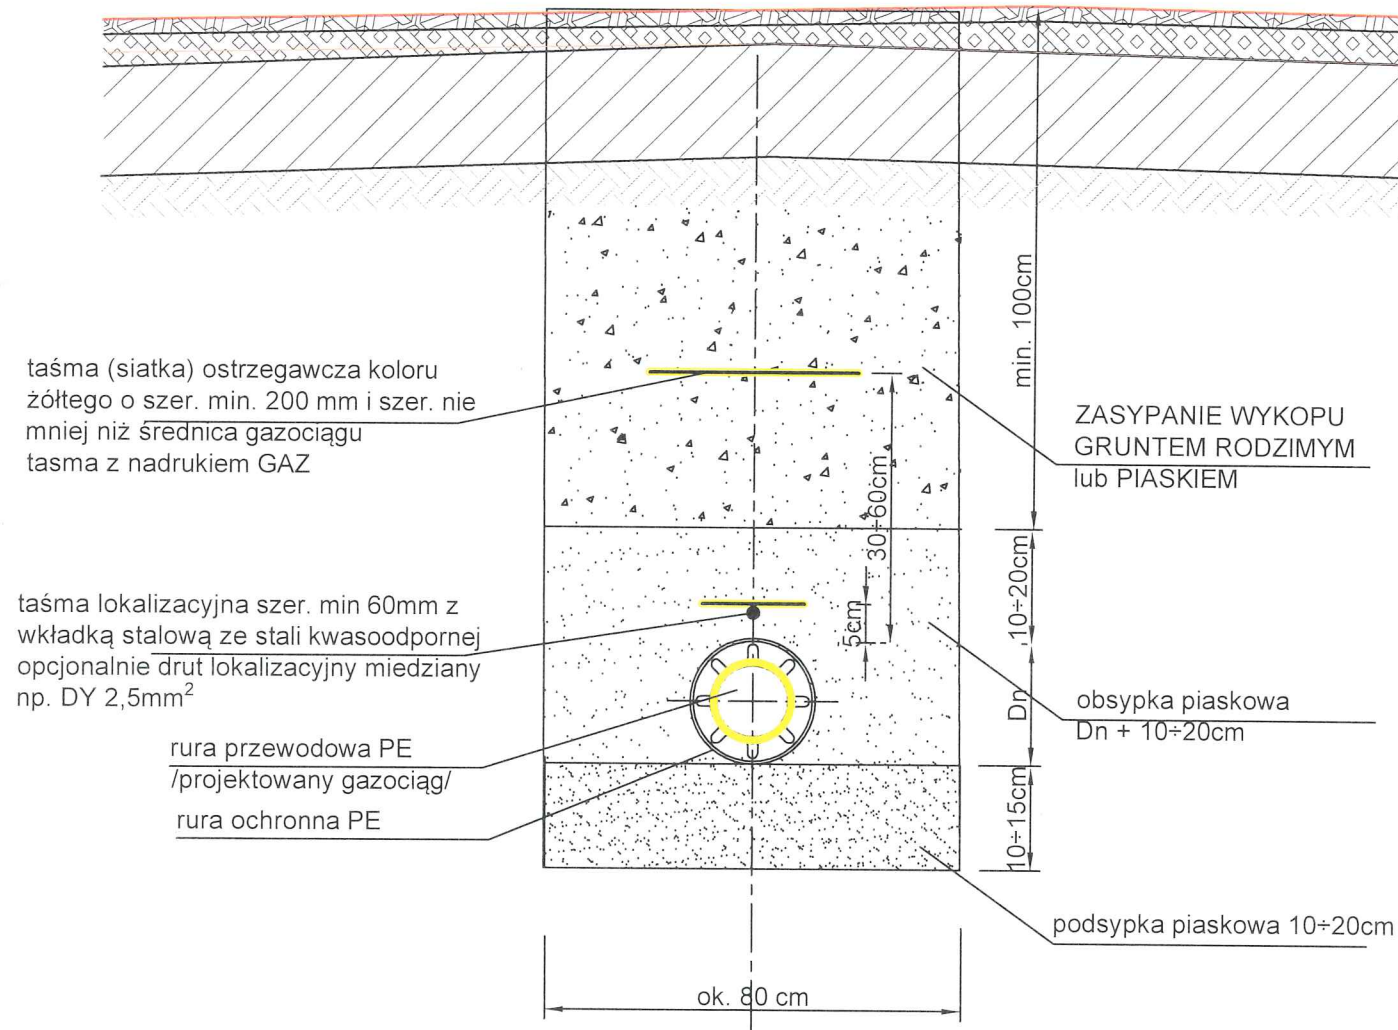

Zaleca się, aby głębokość ułożenia taśmy ostrzegawczej
względem poziomu terenu wynosiła:

- ✓ co najmniej 0,6 m w drugiej i trzeciej klasie lokalizacji,
- ✓ co najmniej 0,3 m w pierwszej klasie lokalizacji,
- ✓ co najmniej 0,2 m dla przyłączy gazowych.

NAZWA ZADANIA: Budowa dróg gminnych publicznych "Jeżowe-Centrum I, II" w miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe			
NAZWA INWESTORA: Gmina Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A			
WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: Biuro Usług Inżynierskich SP-GEO Paulina Pawlak ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kańczuga			
ETAP PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT ZABEZPIECZENIA ODCINKA SIECI GAZOWEJ			
TYTUŁ RYSUNKU POSADOWIENIE GAZOCIĄGU W WYKOPIE POD JEZDNIĄ			
LOKALIZACJA JEŻOWE - CENTRUM			
PROJEKTANT mgr inż. Bogdan Jucha	BRANŻA sanitarna	NR UPRAWNIEN UAN/III/7342/113/98	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Krzysztof Nicpoń	sanitarna	PDK/0174/PWOS/05	
DATA 07.2018r.	EDYCJA I	SKALA	RYS. NR: 4